

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.1236
Certificate

Revisão: 01
Review

Solicitante:
Applicant

**APOIO ELETRIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
E FIXAÇÃO LTDA**
Rua Professor Ulysses Lemos Torres, 543 – Vila Nova York
03479-070 – São Paulo – SP
CNPJ: 56.192.420/0001-71

Embalador / Integrador:
Packing site / Integrator

**APOIO ELETRIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
E FIXAÇÃO LTDA**
Rua Professor Ulysses Lemos Torres, 543 – Vila Nova York
03479-070 – São Paulo – SP
CNPJ: 56.192.420/0001-71

Modelo de Certificação:
Certification Model

Conforme determinado pelo Anexo B da Portaria Inmetro nº 200 de 29 de abril de 2021 – Critérios para Certificação de Conjuntos de Objetos Certificados (Kit) ou Repasse de Certificação, com a avaliações da embalagem e auditorias no embalador a cada 12 (doze) meses.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

Portaria INMETRO nº 90 de 09 de Março de 2022;
Portaria INMETRO nº 28 de 21 de Janeiro de 2022;
Anexo B da Portaria INMETRO nº 200 de 29 de abril de 2021.

Produto:
Product

**KIT formado por Interruptor Simples ou Paralelo Modular de Embutir
10A 250V~ e Tomada Modular de Embutir 2P+T 10A 250V~ ou Tomada
Modular de Embutir 20A 250V~
Certificação de Conjunto de Objetos Certificados (Kit).**


Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 25/10/2021.
Este certificado é válido de 29/06/2022 até 25/10/2027.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção de acordo com os requisitos previstos no Anexo B da Portaria Inmetro N.º 200 de 29 de abril de 2021. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. A data de validade deste certificado é determinada pelo certificado com a menor validade dentre os certificados dos produtos que compõem a embalagem destinada ao consumidor final.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of the maintenance activities in accordance with the applicable requirements of the Annex B of Inmetro's Administrative Rule No. of April 29, 2021. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.

The validity date of this certificate is determined by the certificate with the lowest validity among the certificates of the products that compose the packaging intended for the final consumer.

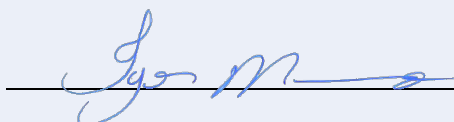

Igor Moreno
Local Field Manager



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 29.06.2022 18:51:31 +0000

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.1236

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1.	APOIO	MA7301	Kit Interruptor simples 10A 250V~ MA 7000+ Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa MA 7400	7898263066597 17898263066594
2.	APOIO	MA7311	Kit Interruptor paralelo 10A 250V~ MA7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa MA7000	7898263069765 17898263069762
3.	APOIO	MA8001	Kit 2 Interruptor simples 10A 250V~ MA 7000+ Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa MA 7400	7898263069857 17898263069854
4.	APOIO	MA8011	Kit 2 Interruptor paralelo 10A 250V~ MA7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa MA7400	7898263069840 17898263069847
5.	APOIO	ILB7301	Kit Interruptor simples 10A 250V~ ILB 7000+ Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa ILB 7400	7898263069963 17898263069960
6.	APOIO	ILB7311	Kit Interruptor paralelo 10A 250V~ ILB7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa ILB7000	7898263069956 17898263069953
7.	APOIO	ILB8001	Kit 2 Interruptor simples 10A 250V~ ILB7000+ Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa ILB7400	7898263061806 17898263061803
8.	APOIO	ILB8011	Kit 2 Interruptor paralelo 10A 250V~ ILB7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa ILB7400	7898263069987 17898263069984
9.	APOIO	V7301	Kit Interruptor simples 10A 250V~ V7000+ Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa V7400	7898464384476 17898464384473
10.	APOIO	V7311	Kit Interruptor paralelo 10A 250V~ V7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa V7000	7898464383035 17898464383032
11.	APOIO	V8001	Kit 2 Interruptor simples 10A 250V~ V7000+ Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa V7400	7898464384964 17898464384961
12.	APOIO	V8011	Kit 2 Interruptor paralelo 10A 250V~ V7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa V7400	7898464383059 17898464383056
13.	APOIO	L7301	Kit Interruptor simples 10A 250V~ L7000+ Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa L7400	7898464387842 17898464387849
14.	APOIO	L7311	Kit Interruptor paralelo 10A 250V~ L7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa L7400	7898464387859 17898464387856
15.	APOIO	L7801	Kit Interruptor simples 10A 250V~ L7000+ Tomada 2P+T 20A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa L7600	7898464387866 17898464387863
16.	APOIO	L7811	Kit Interruptor paralelo 10A 250V~ L7020 + Tomada 2P+T 20A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa L7600	7898464387873 17898464387870

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/114924593165558763>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.1236

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
17.	APOIO	L8001	Kit 2 Interruptor simples 10A 250V~ L7000 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo + Suporte + Placa L7400	7898464387880 17898464387887
18.	APOIO	L8011	Kit 2 Interruptor paralelo 10A 250V~ LA7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo + Suporte + Placa L7400	7898464387897 17898464387894
19.	APOIO	LP7301	Kit Interruptor simples 10A 250V~ LP7000+ Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa LP7400	7898464388634 17898464388631
20.	APOIO	LP7311	Kit Interruptor paralelo 10A 250V~ LP7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa LP7400	17898464388648 7898464388641
21.	APOIO	LP7801	Kit Interruptor simples 10A 250V~ LP7000 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa LP7600	7898464388658 17898464388655
22.	APOIO	LP7811	Kit Interruptor paralelo 10A 250V~ LP7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa LP7600	789846438 866 5 17898464388662
23.	APOIO	LP8001	Kit 2 Interruptor simples 10A 250V~ LP7000 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa LP7400	7898464388672 17898464388679
24.	APOIO	LP8011	Kit 2 Interruptor paralelo 10A 250V~ LP7020 + Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo+ Suporte + Placa L7400	7898464388689 17898464388686

Componente do Kit <i>Kit component</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Certificado <i>Certificate</i>	Validade <i>Validity</i>	OCP <i>CB</i>
Interruptor simples ou paralelo 10A 250V~	MA7000, L7000, LP7000, V7000, ILB7000, MA7010, MA7020, L7010, L7020, LP7010, LP7020, V7010, V7020, ILB7010, ILB7020	TÜV 20.0396	08/05/2028	TÜV Rheinland do Brasil Ltda
Tomada 2P+T 10A 250V~ Módulo	MA7400, L7400, LP7400 V7400, ILB7400	TÜV 19.1300	23/10/2027	TÜV Rheinland do Brasil Ltda
Tomada 2P+T 20A 250V~ Módulo	L7600, LP7600	TÜV 19.1301	23/10/2027	TÜV Rheinland do Brasil Ltda

Laboratório, Relatório de Ensaio e Data:

Laboratory, Test Report and Date

Não aplicável

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

60448541-001 de 10/09/2021



TÜVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.1236

Certificate

Revisão: 01

Review

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

Proposta 27121024

Especificações:

Description

Não Aplicável

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date


Revisão: 00 – 25/10/2021

Review

01 – 29/06/2022

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n.º TÜV 19.1308. (Adequação a portaria 200 – Certificação kit)

Ajuste do regulamento conforme a Portaria nº 90 e Portaria 28 do INMETRO. Inclusão de linha Lissê preta referencias: LP7301; LP7311; LP7801; LP7811; LP8001; LP8011.

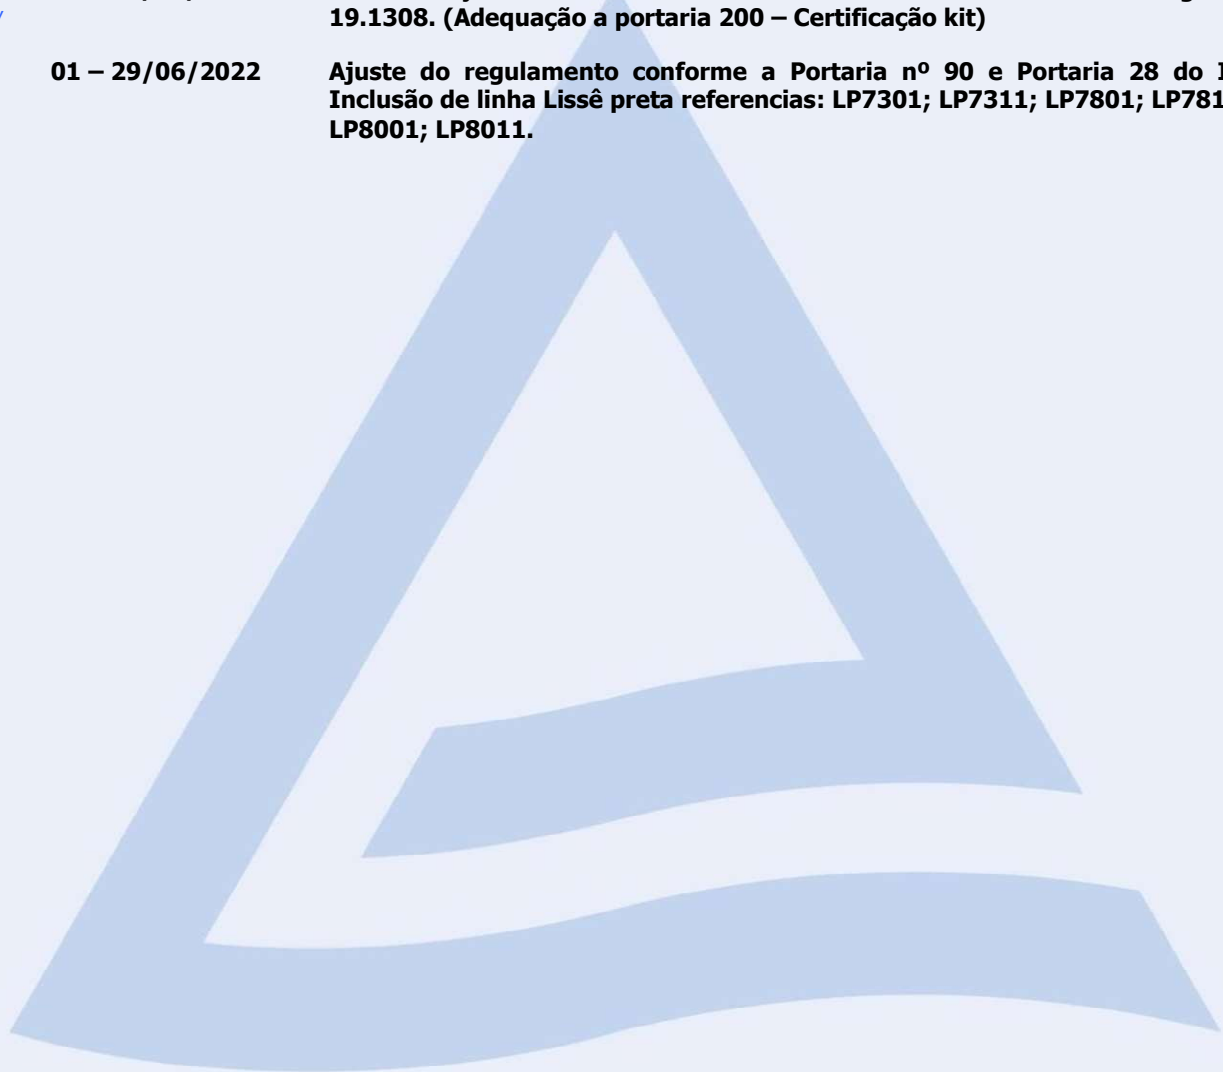

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/114924593165558763>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.